




VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK


|   |  |
|---|--|
| HLAVNÍ PROJEKTANT:  |  |
|  <b>atelierpromika</b><br>projektová činnost v dopravě | Muchova 9/223, 160 00 Praha 6<br>e-mail: <a href="mailto:promika@promika.cz">promika@promika.cz</a><br>IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273 |
| PROJEKTANT ČÁSTI:   |  |
|  <b>ELEPRO</b>   | Okrouhlice 81, 582 31 Okrouhlice<br>e-mail: <a href="mailto:elepro@elepro.cz">elepro@elepro.cz</a><br>IČ: 28817788, DIČ: CZ28817788  |
| OBJEDNATEL:   | Obec Květnice, K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice  |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI:  | Ladislav Vazač   |
| VYPRACOVAL:   | Vít Zvolánek   |
| AKCE:   | <b>Květnice</b><br><b>křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215</b>   |
| ČÁST:   | <b>D.1. DOKUMENTACE OBJEKTŮ</b>  |
| STAVEBNÍ OBJEKT:  | <b>SO 430 – PŘELOŽKY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ</b>   |
| PŘÍLOHA:  | <b>ŘEZY KABELOVOU TRASOU</b>   |
| STUPEŇ:   | DUSP   |
| DATUM:  | 08/2021  |
| MĚŘÍTKO:  | -  |
| FORMÁT:   | 4 x A4   |
| Č. ČÁSTI:   | D.1.4.   |
| Č. PŘÍLOHY:   | 05.  |

# Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti kabely do 1kV (VO) v cm.


kabely do 1kV/  
Plynovod

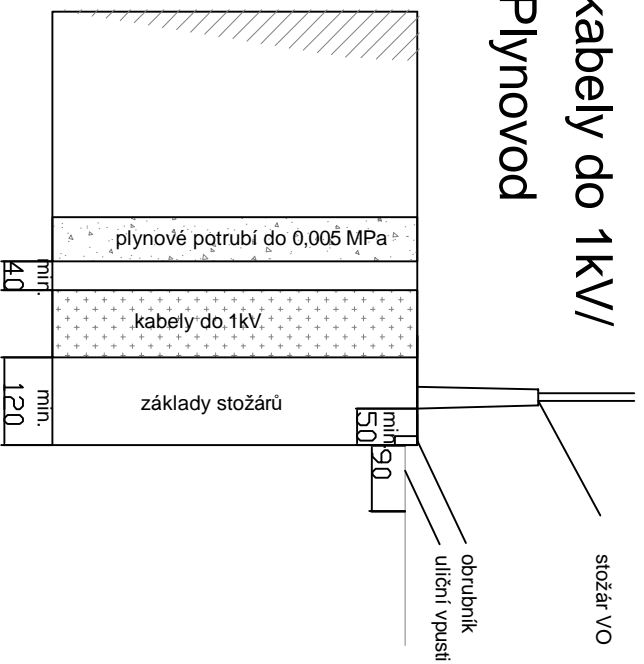


kabely do 1kV/  
Sdělovací vedení

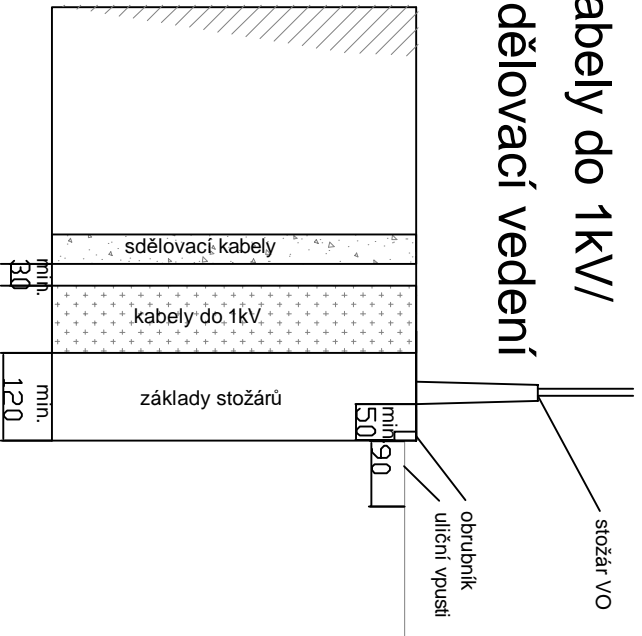


kabely do 1kV/  
Tepelné vedení

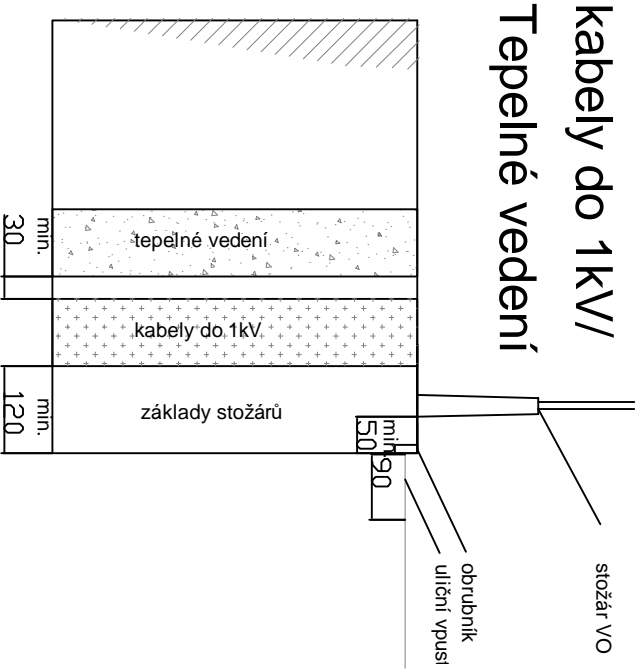

kabely do 1kV/  
Stokové sítě,  
Kanal. přípojky

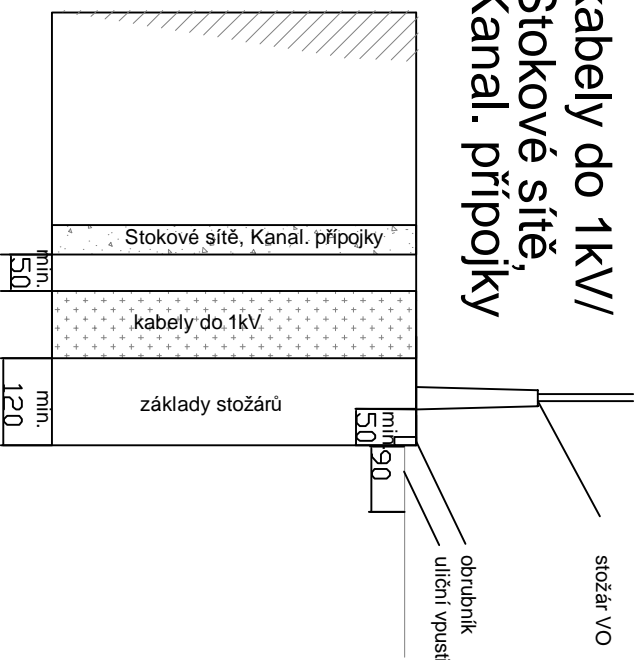


kabely do 1kV/  
Vodovodní potrubí

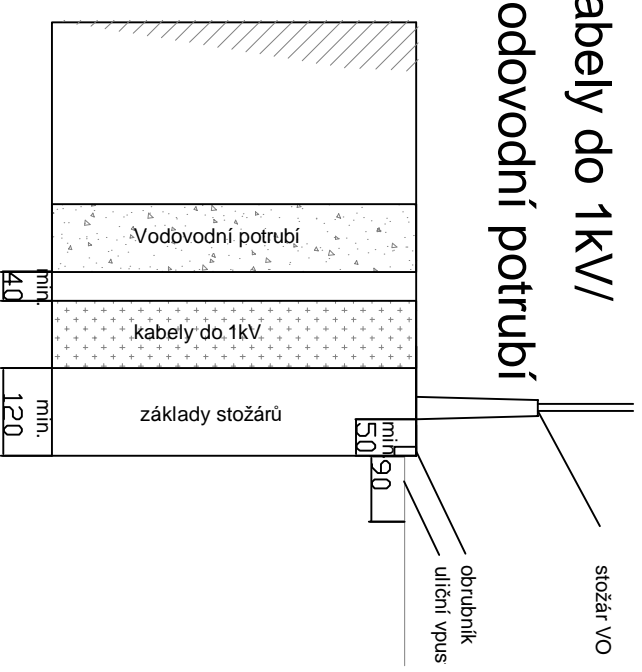


# Nejmenší dovolené krytí kabely do 1kV (VO) v mm.

## Výkop ve volném terénu

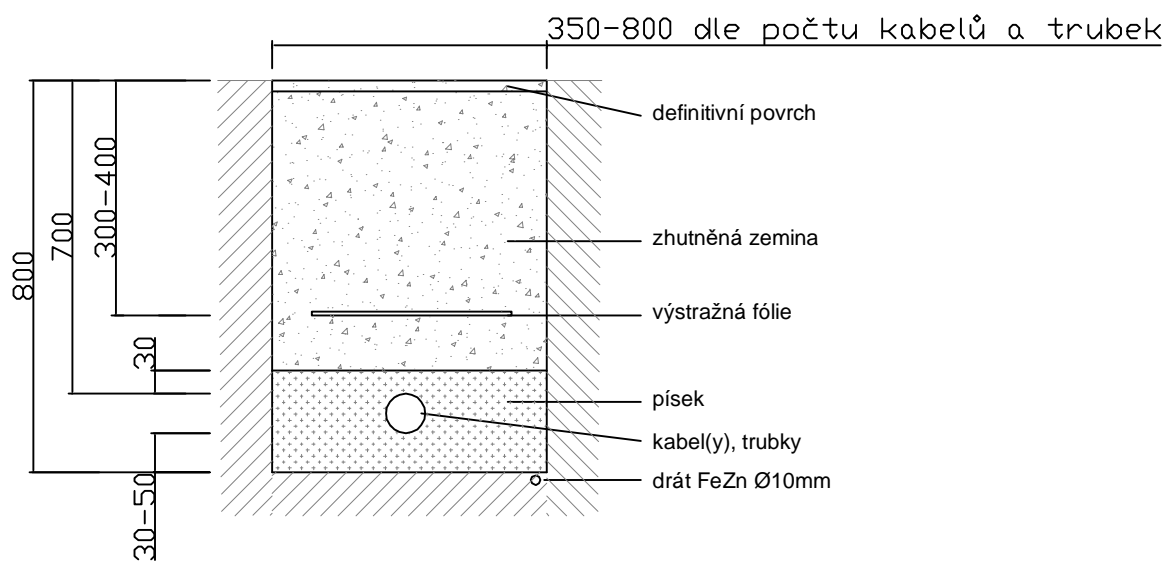


## Výkop v blízkosti zeleně

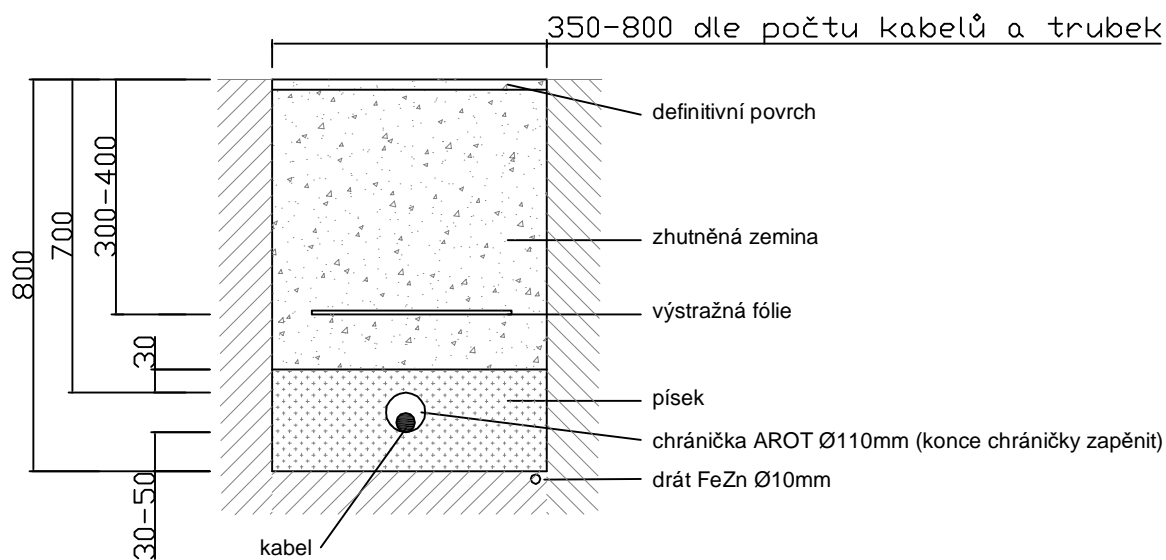

# Nejmenší dovolené krytí kabely do 1kV (VO) v mm.

## Výkop v chodníku

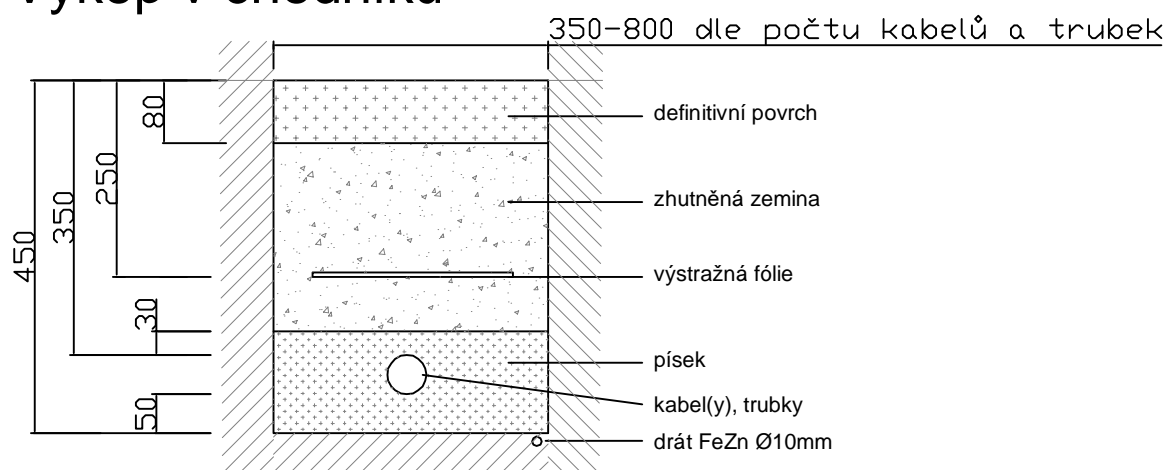

## Výkop ve vozovce

